



# SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI KABLOWEJ I KABLI ENERGETYCZNYCH W WYKOPIE

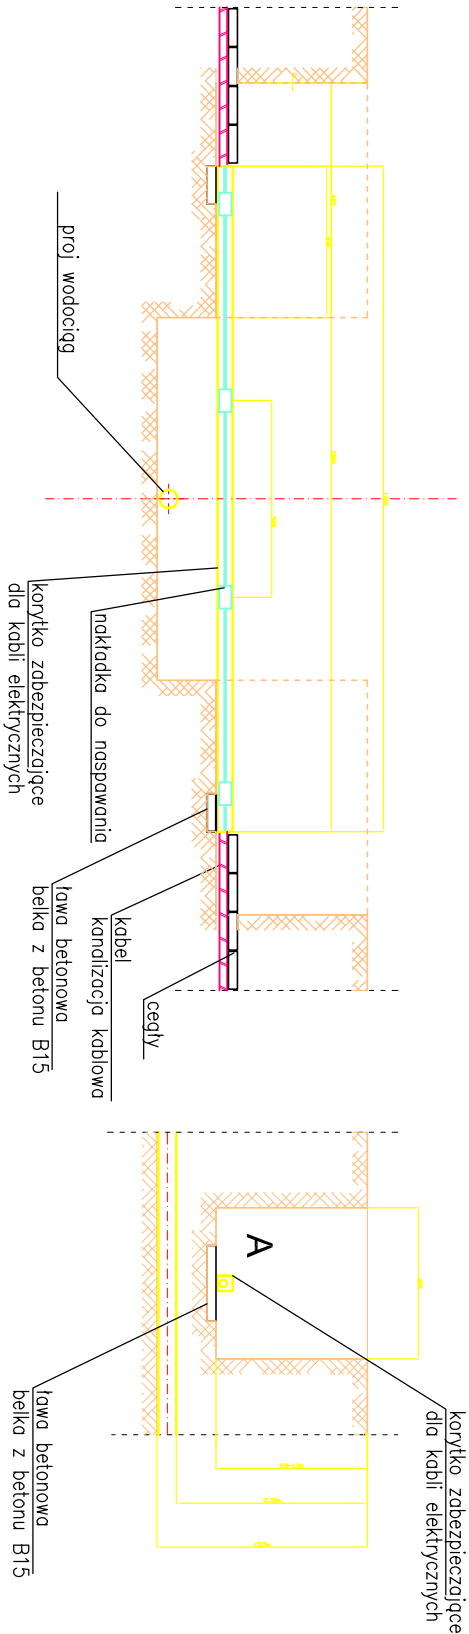

## SZCZEGÓŁ A



### UWAGI:

1. ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKOPÓW DLA WODOCIĄGU
2. PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY ZABEZPIECZENIE POZOSTAWIĆ W ZIEMI
3. ZABEZPIECZENIE STOSOWAĆ DLA KABLI ENERGETYCZNYCH I KANALIZACJI KABLOWEJ TELEKOMUNIKACYJNEJ
4. WYMIARY WYKOPÓW PODANO PRZYKŁADOWO DLA MAX. GŁĘBOKOŚCI WODOCIĄGU

Rys. nr 14